
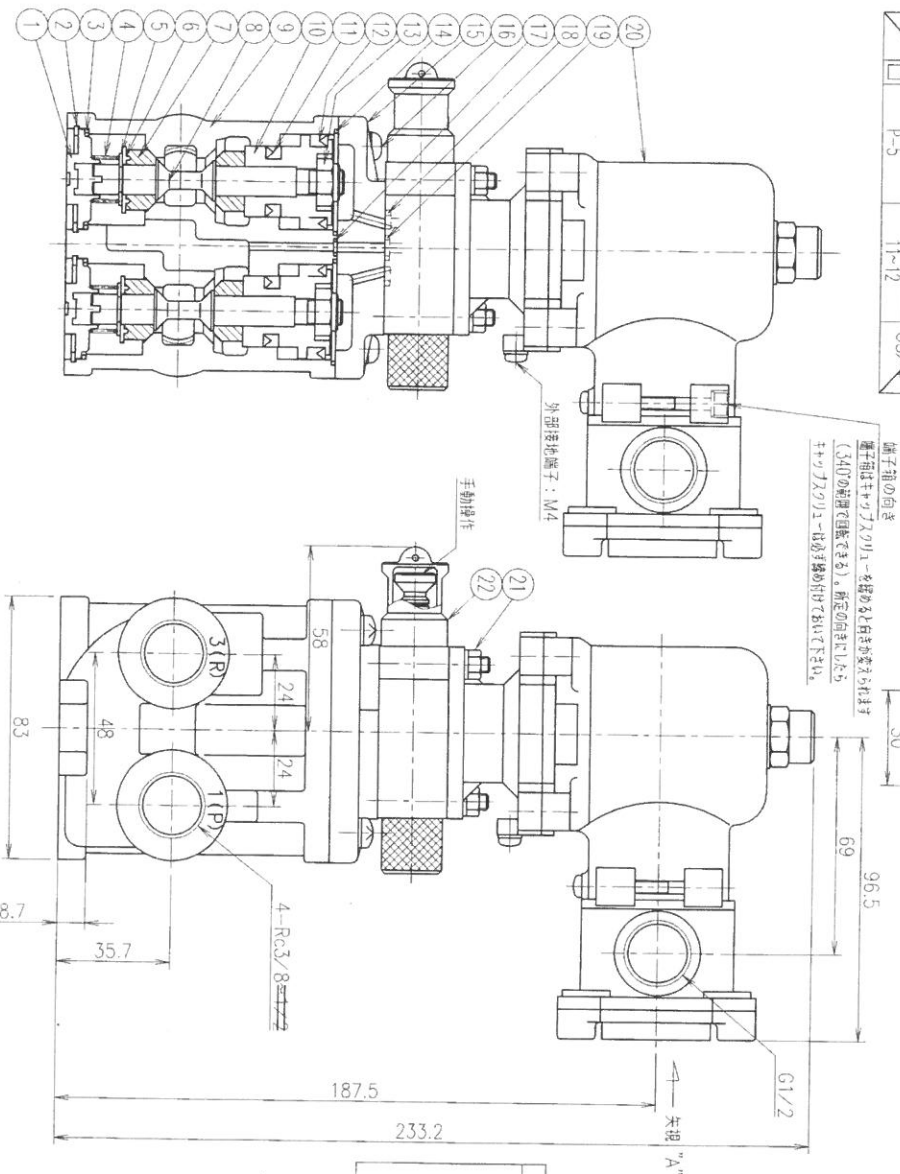


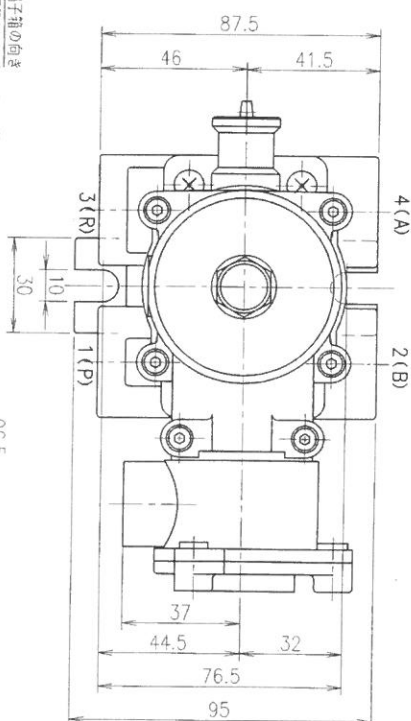

NEPSI  
Exd IIB T4Gb

| 樣品                                                                                    | 形式                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Rc3/8 M65DG-10-AE12PRS-M |
|  | Rc1/2 M65DG-15-AE12PRS-M |
|  | Rc3/8 M65DG-10-DE12PRS-M |
|  | Rc1/2 M65DG-15-DE12PRS-M |

|        |                  |            |       |         |       |         |
|--------|------------------|------------|-------|---------|-------|---------|
| 使用条件   | 空                | 気          | シリケート | AE12PRS | シリケート | DE12PRS |
| 作動圧力   | 0.10~0.9MPa      |            | V・Hz  | 配管 A    | V・DC  | 配管 A    |
| 耐圧試験   | 1.5MPa           | ■110/50.60 | 0.052 | 0.24    | 0.260 |         |
| 流体温度   | 0~60℃            | ■110/50.60 | 0.058 | 0.058   | 0.48  | 0.120   |
| オリフィス径 | 12.2mm           | □120/50.60 | 0.063 | 0.100   | 0.062 | 0.076   |
| Cv値    | 10A:2.0, 15A:2.5 | □200/50.60 | 0.040 | 0.110   | 0.067 | 0.076   |
| 連続定格   |                  | □220/50.60 | 0.043 | 0.125   | 0.074 | 0.076   |
| 許容動作温度 | +10℃~+15℃        | □240/50.60 | 0.046 | 0.200   | 0.046 | 0.048   |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       | □220    | 0.048 |         |
| 防爆番号   |                  |            |       | □240    | 0.053 |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆時間   | 12/10/5          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |
| 防爆記号   | d 2 G 4          |            |       |         |       |         |
| 防爆番号   |                  |            |       |         |       |         |

|            |            |            |    |   |   |                   |    |
|------------|------------|------------|----|---|---|-------------------|----|
| 図面番号       | No.        | 部          | 品  | 名 |   | 規格・材料             | 備考 |
| 作成者        | 番          | 査          | 承認 | 尺 | 度 |                   |    |
| 2006.11.14 | 2006.11.13 | 2006.11.15 |    |   |   | M65DG-D-QE12PRS-M |    |
| 沖野         | 久保田        | 久保田        |    |   |   | 4チソレノイドバルブ        |    |
|            |            |            |    |   |   | 第三角法              |    |

4方ソレノイドバルブ

**stK**  
Silent Technology  
**KANEXO**

CS-8185